




กรมส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
กองแบบแผน


AiIR

เอกสารเลขที่ ก.35/ส.ค./63

แบบปรับปรุงห้องผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ (สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ 5 ห้อง)

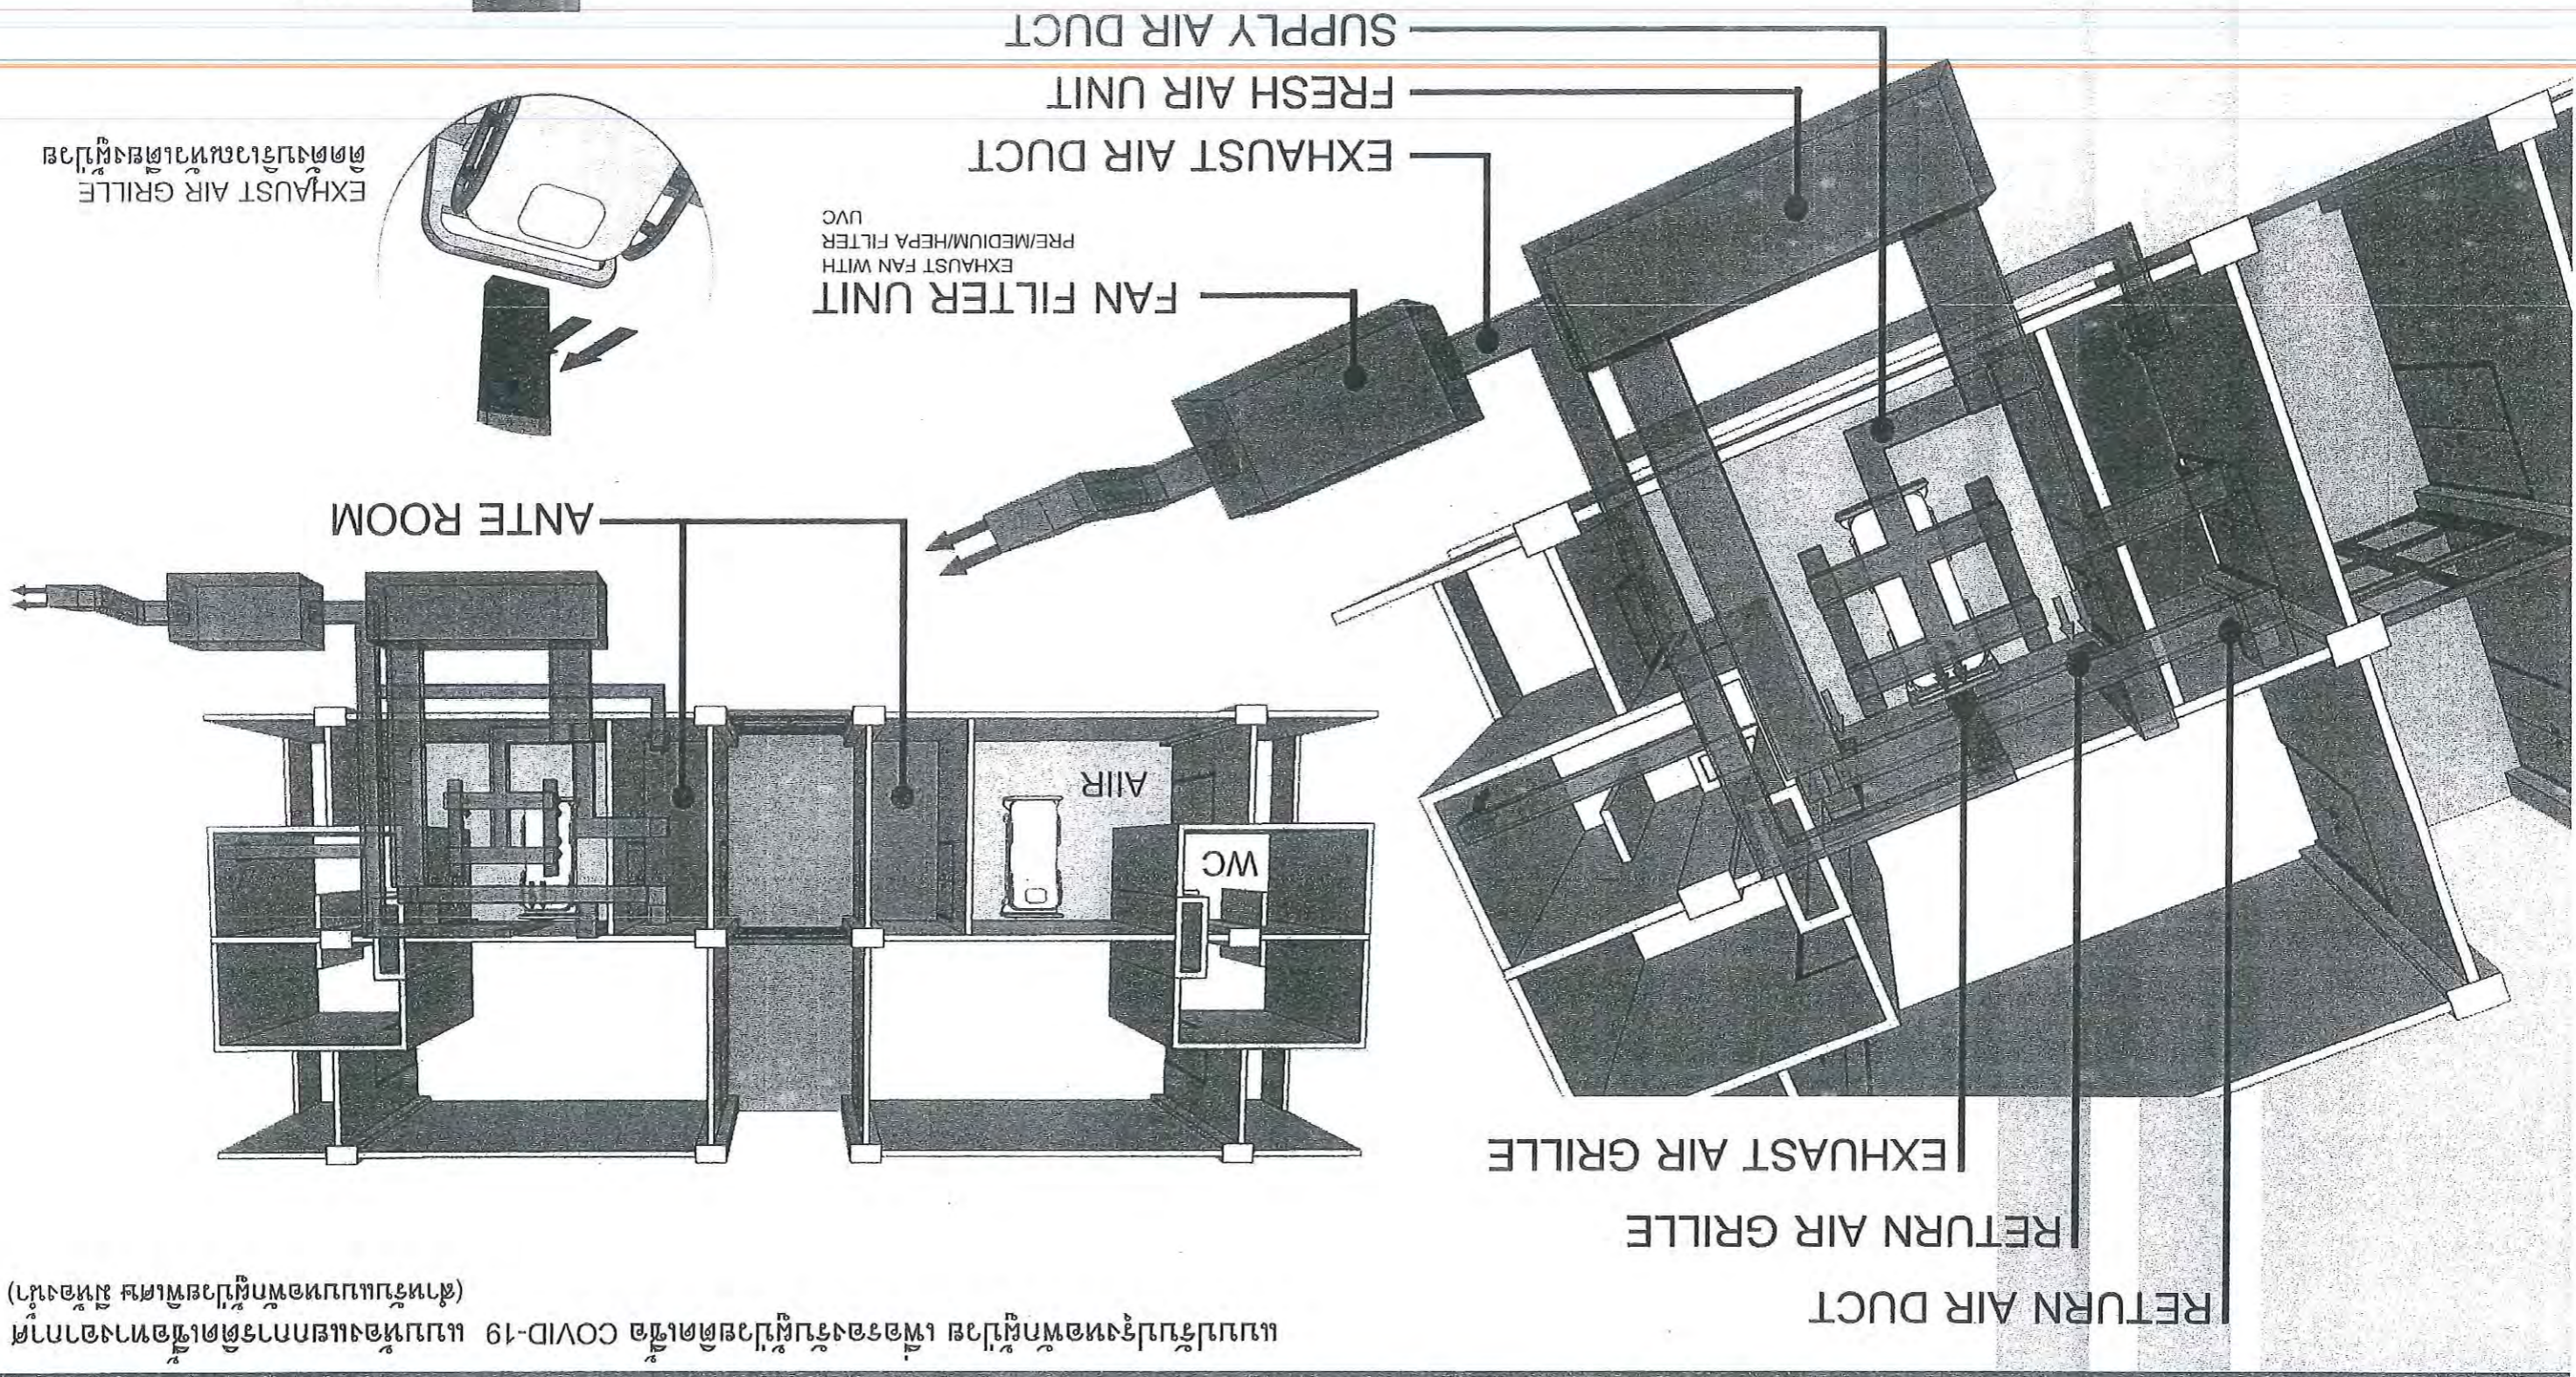

EXHAUST AIR GRILLE ติดตั้งบริเวณหัวเตียงผู้ป่วย

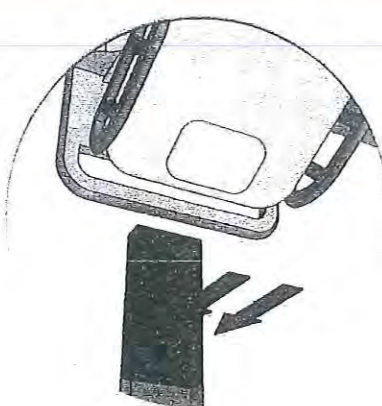

CLEAN CORRIDOR

ANTE ROOM

ห้อง AIIR (AIRBORNE INFECTION ISOLATION ROOM) สามารถทำหัตถการ ที่จะทำหัตถการผู้ป่วยรายโรคแบบ AIRBORNE ได้
 ระบบอัตโนมัติในการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความดันอากาศ ภายในห้อง (NEGATIVE PRESSURE) ซึ่งเดิมจากอากาศในห้อง
 ติดตั้ง FRESH AIR UNIT, ชุดดูดอากาศ ติดตั้ง PRE/MEDIUM/HEPA FILTER พร้อมชุด UVC และพัดลมปริมาณความเร็วจึงปรับได้ โดยอัตโนมัติ
 อากาศปล่อยออกนอกอาคารซึ่งอุณหภูมิของอากาศอาจแตกต่างกันไป 3 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคบริเวณข้างเตียง

พื้นที่สีเขียวของผนังอาคารทางราชการ/เจ้าหน้าที่

