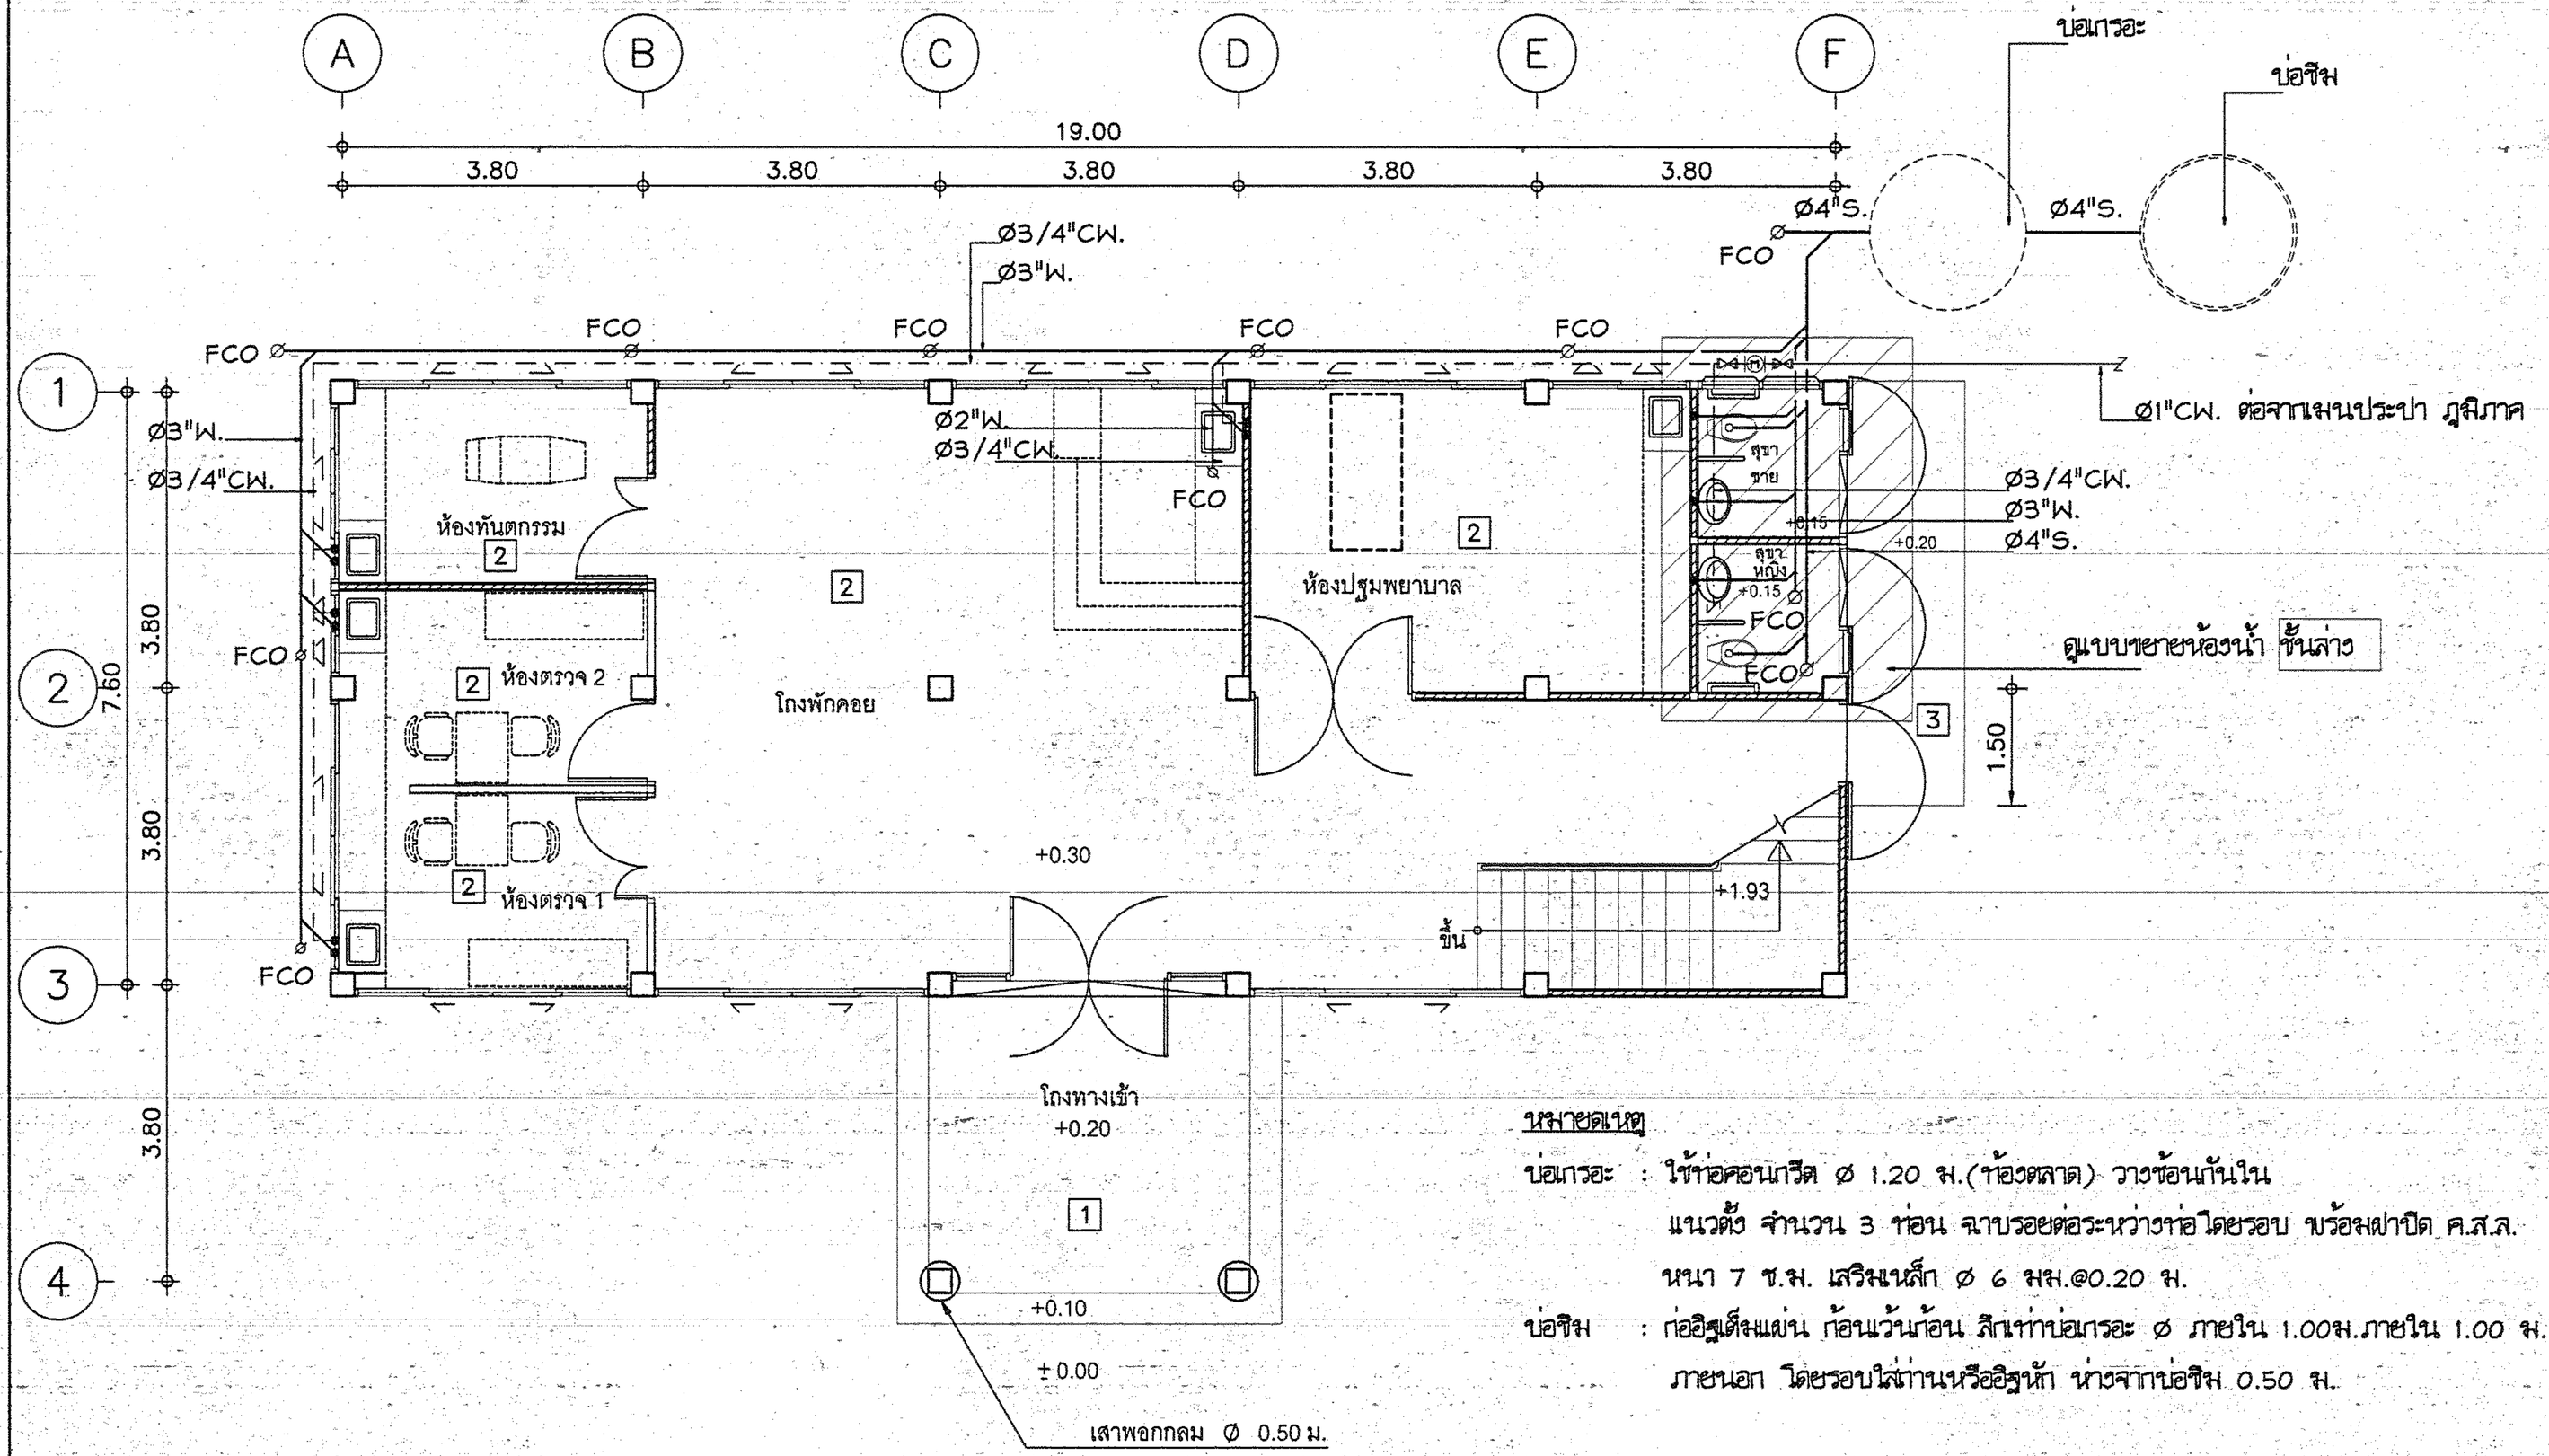

หมายเหตุ

บ่อเกรอะ : ใช้ท่อคอนกรีต Ø 1.20 ม.(ท้องตลาด) วางซ้อนกันใน แนวตั้ง จำนวน 3 ท่อน ฉาบรอยต่อระหว่างท่อโดยรอบ พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. หนา 7 ซ.ม. เสริมเหล็ก Ø 6 มม.@0.20 ม.

บ่อซึม : ก่ออิฐเต็มแผ่น ก้อนเว้นก้อน สึกเท่าบ่อเกรอะ Ø ภายใน 1.00ม.ภายใน 1.00 ม. ภายนอก โดยรอบใส่ถ่านหรืออิฐหัก ห่างจากบ่อซึม 0.50 ม.

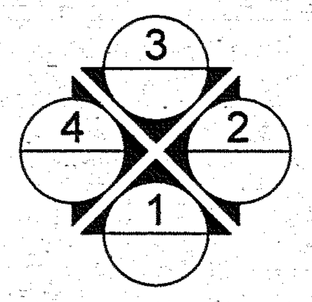

แปลนระบบสุขาภิบาล พื้นชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:100

0 1 2 5

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

กองแบบแผน

ผู้เขียนแบบ	
ปรีชา นวมทนงค์	
สถาปนิก	
สุอัมพร จุติดำรงค์พันธ์ ส-สถ.1301	สุอัมพร
หัวหน้างานสถาปัตยกรรม	
สุเทพ สิ้มพุทธอักษร ว-สถ.377	
วิศวกรโยธา	
ชาตรี ปัญญาพรวิทยา สย.4939	
หัวหน้างานวิศวกรรมโยธา	
เสรี สาภยุติธรรม วย.1626	
มัณฑนากร/นายช่างศิลป์	
ปรีชา นวมทนงค์	
หัวหน้างานมัณฑนาการ	
ฉัตรเชษฐ สายแผลง ว-สน.167	
วิศวกรไฟฟ้า/นายช่างไฟฟ้า	
นิสิทธิ์ สุวรรณธาดา	
หัวหน้างานวิศวกรรมไฟฟ้า	
เจิดสิทธิ์ รุ่งศิริศราวงศ์ สฟก.802	
วิศวกรเครื่องกล/นายช่างเครื่องกล	
ประสิทธิ์ พรหมศิริไพบูลย์ สก.3512	
หัวหน้างานวิศวกรรมเครื่องกล	
สุวิทย์ โกสินทร์ สก.1118	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม/นายช่างเครื่องกล	
พิเชฐ เชี่ยวภาษา สส.184	
หัวหน้างานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	
สมนึก ธรรมรัตนะศิริ สส.164	
หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง 5	
พล วังส์ดาน ส-สถ.1049	
ผู้อำนวยการกองแบบแผน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
อิสระ กิจเกื้อกูล	

แบบอาคาร

สถานีอนามัย

แสดงแบบ

แปลนระบบสุขาภิบาล พื้นชั้นล่าง

แบบเลขที่	แผ่นที่
10746	SN-02/3
	จำนวน 37 แผ่น

แก้ไขแบบ

ชื่อแฟ้มอิเล็คโทรนิค

ดำเนินการเดือน พฤษภาคม 2554

แบบก่อสร้างนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต